


Испытательная лаборатория «Акцент».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>

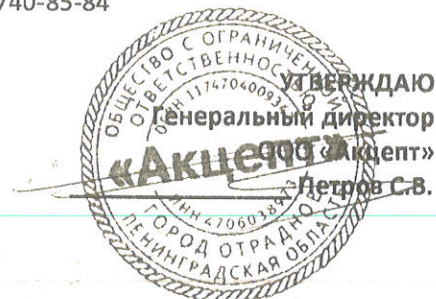

ПРОТОКОЛ испытаний

№ 15-21-23-19 от 29 июня 2023 г.

Наименование продукции: плита керамогранитная ТМ «COLISEUM»;

Отбор образцов: образцы произведены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №34 от 22 мая 2023 г.;

Сведения о Заказчике: АО «Керамогранитный Завод», ИНН 5045030910, 142800, обл. Московская, г. Ступино, шоссе Староситненское, владение 32;

Сведения об испытываемых образцах: образцы плиты керамогранитной, MICHELANGELO COLD 60x120 RET, толщина 9 мм., изготовленной 28.04.23, партия 1 AA5 6, маркировка изготовителя ТМ «COLISEUM»;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.7/9/14.3;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;

Наименование СИ и ИО: Штангенциркуль ШЦ-III-400-0.05, 2017 г., зав. № 15080276, инв. № 009, сертификат о калибровке №0501-2023, до 19.02.2024; Пресс измерительный ТП -1-100, 2018г., зав. № 2027, инв. № 002, свидетельство о поверке №С-ГЧЛ/20-02-2023/224957103, до 19.02.2024; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №230423, до 19.02.2024; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0517-2023, до 19.02.2024; Стенд для определения износостойкости глазурованных плиток, №73, аттестат №230421, до 19.02.2024; реактивы; Мерная посуда МП 10л, 5л, 2л, 1л, 2017г., зав. № 409, инв. № 031, сертификат о калибровке №0508-2023, до 19.02.2024;

Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	предел прочности при изгибе	МПа	35,0 минимальное отдельное значение 32,0	57,0 минимальное отдельное значение 50,3
2	разрушающая нагрузка	Н	1300,0	2682,0
3	износостойкость	класс степень износа (число оборотов, после которых обнаружены видимые изменения)	1-5 свыше 12000	5 12000
4	устойчивость к образованию пятен	класс	класс по заявлению производителя	очистка – способ А. класс 5

5	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 10 средний допустимый угол наклона 16,7°
6	сопротивление скольжению, влажная поверхность (А-В-С класс)	класс		С, средний допустимый угол наклона 25,3°

Заключение: Испытанные образцы «плита керамогранитная MICHELANGELO COLD 60x120 RET, толщина 9 мм., изготовленной 28.04.23, партия 1 AA5 6, маркировка изготовителя

ТМ «COLISEUM» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.

Класс стойкости к образованию пятен – «очень высокий»;

Класс износостойкости глазурованных плиток для покрытия полов – «очень высокая», для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайно высоким нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Результаты испытаний распространяются только на пробы, подвергнутые испытанию

Протокол составлен на 2 (двух) листах.

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!